＊＊＊＊＊＊＊＊　御中

平成29年4月20日（木）

空気環境測定結果報告書

測定年月日	平成29年4月20日（木）
建物の名称	日本分析本社ビル
所在地	〒174-0051　東京都板橋区小豆沢2-26-14
用途	事務所
管理技術者名	石田　浩巳
測定者名	柳沢　利彰

見本

会社名　株式会社　日本分析
TEL　03－5914－4431
郵便番号　174－0051
所在地　東京都板橋区小豆沢2－26－14
登録指定番号　東京都　21空　第　404号

空 気 環 境 測 定 結 果

建物の名称	日本分析本社ビル		
測定年月日	平成29年4月20日(木)	天候	晴－晴

使用測定機器					IAQ MONITOR MODEL2211			アネモマスター6004	IAQ MONITOR MODEL2211				カノマックスMODEL3431		FP－30	51005	MT-8210	備考
測定場所		測定時状況			温度		相対湿度	気流	二酸化炭素		一酸化炭素		浮遊粉じん量		ホルムアルデヒド	照度	騒音	
		時刻	在室人数	喫煙者数	17～28℃		40～70%	0.5m/秒以下	1000ppm以下		10ppm以下		0.15mg/m³以下		0.08ppm以下	lx	dB	
					乾球	湿球			瞬間値	平均	瞬間値	平均	瞬間値	平均	平均値			
外気	屋上	10:00			14.1	12.3	82.2		502	505	1.0	0.7	0.006	0.007				
		14:00			14.4	12.9	85.3		507		0.4		0.008					
B1階	作業室 1	10:04	4	0	17.9	11.5	64.9	0.05	640	807	0.2	0.3	0.003	0.004				
		14:03	4	0	22.3	12.9	69.3	0.05	974		0.3		0.005					
1階	作業室 2	10:06	2	0	17.1	12.3	59.2	0.06	704	842	0.3	0.3	0.003	0.004				
		14:05	3	0	18.2	13.8	62.3	0.05	980		0.2		0.005					
1階	会議室	10:08	2	0	17.0	12.8	61.2	0.07	590	646	0.2	0.2	0.003	0.005				
		14:07	2	0	17.9	13.9	65.4	0.05	702		0.2		0.006					
2階	分析室	10:16	3	0	18.6	12.5	48.4	0.07	708	842	0.1	0.2	0.002	0.002				
		14:15	2	0	19.3	13.7	53.4	0.08	976		0.2		0.002					
2階	事務室	10:14	7	0	18.5	12.9	51.9	0.05	753	1034	0.1	0.2	0.002	0.003				
		14:13	20	0	19.0	14.3	59.3	0.07	1315		0.3		0.003					

見本

空気環境測定の概評

建物の名称	日本分析本社ビル		
測定年月日	平成29年4月20日（木）	天候	晴－晴
測定者	柳沢　利彰		
補助者			

建築物環境衛生管理基準				測定結果		不適箇所数／測定箇所数	測定結果概評	問題点	対策
測定項目		基準値		最低値	最高値				
温熱条件	温度□	瞬間値	17～28℃	17.0	22.3	0／10	特に問題ありません。		
	相対湿度		40～70%	48.4	69.3	0／10	特に問題ありません。		
	気流		0.5m/秒以下	0.05	0.08	0／10	特に問題ありません。		
空気清浄度	二酸化炭素（CO_2）	平均値	1000ppm以下	646	1034	1／5	午後、値の高い箇所があります。	在室人数に起因すると考えられます。	該当箇所は換気にご配慮ください。
	一酸化炭素（CO）		10ppm以下	0.2	0.3	0／5	特に問題ありません。		
	浮遊粉じん量		0.15mg/m^3以下	0.002	0.005	0／5	特に問題ありません。		
その他	ホルムアルデヒド	0.08ppm以下							
	照度								
	騒音								

特記事項

測定機器				
温度	IAQ MONITOR MODEL2211	浮遊粉じん量	カノマックスMODEL3431	
相対湿度		ホルムアルデヒド	FP－30	
気流	アネモマスター6004	照度	51005	
二酸化炭素（CO_2）	IAQ MONITOR MODEL2211	騒音	MT-8210	
一酸化炭素（CO）				

見本

温熱条件測定結果【1】

平成29年4月20日（木）	日本分析本社ビル

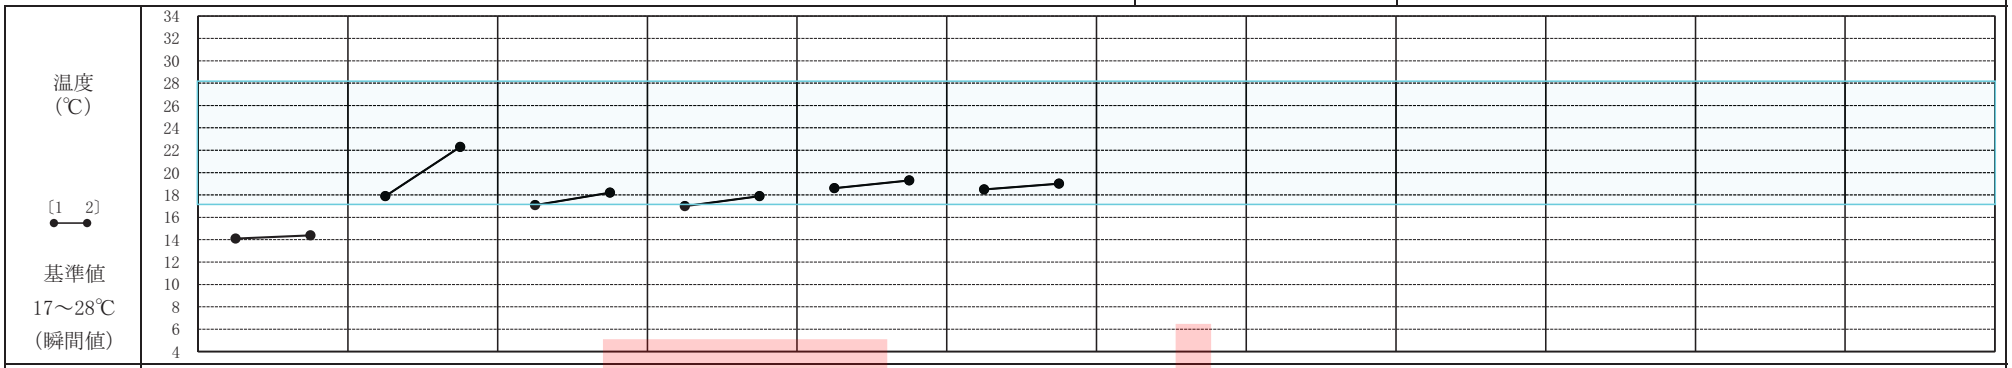

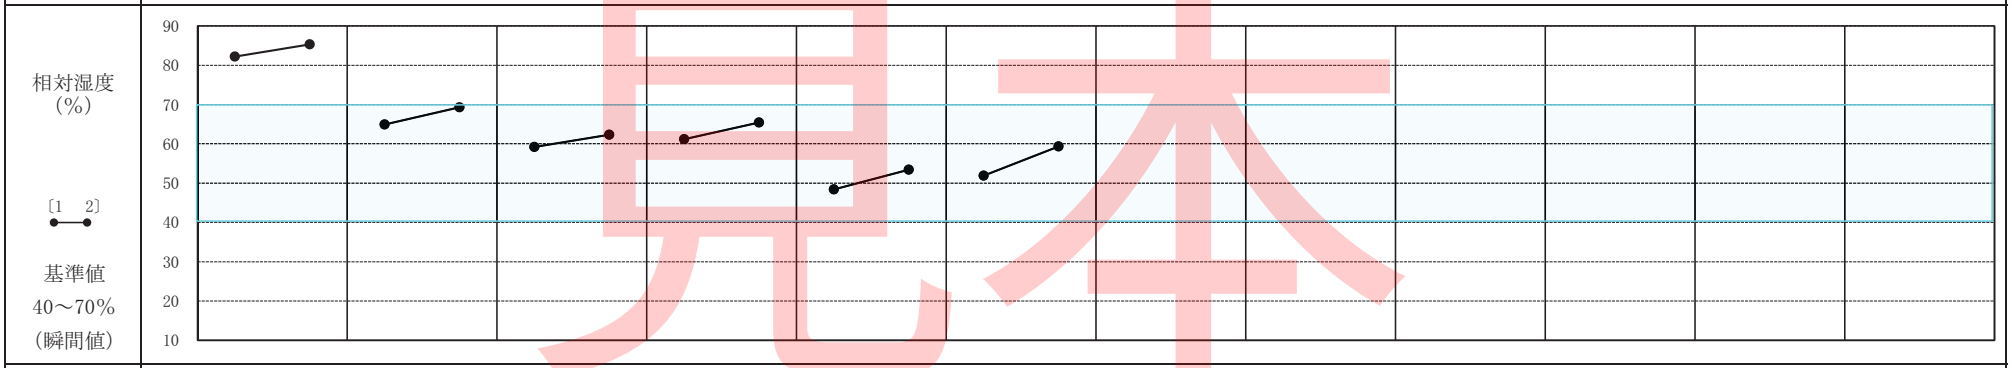

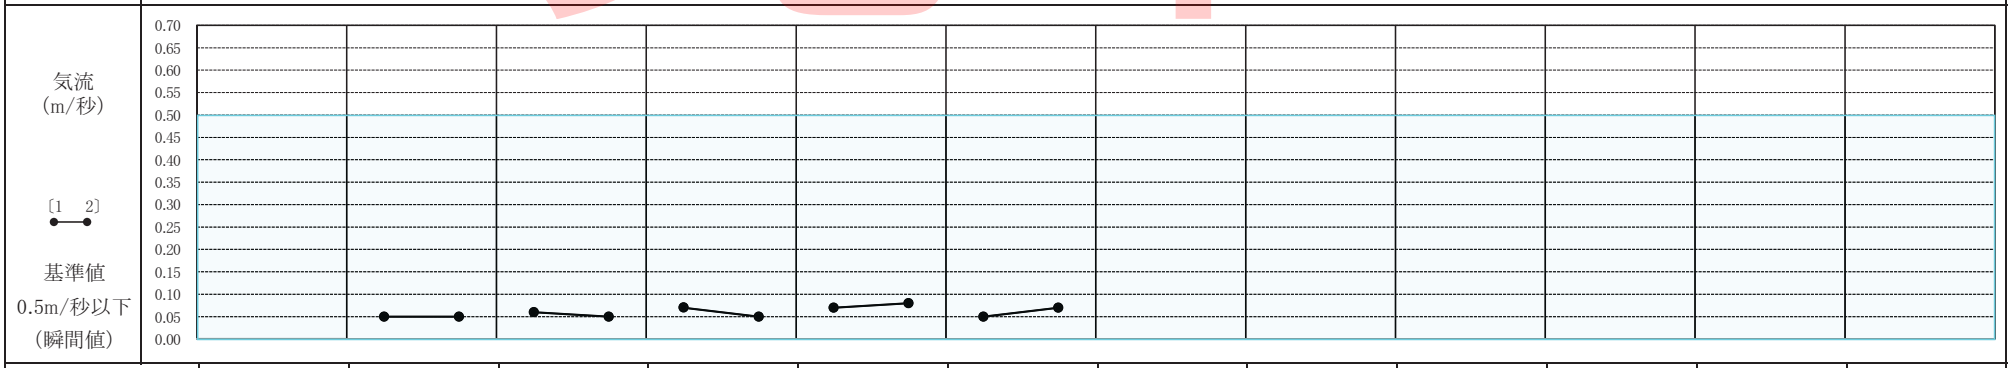

見本

測定場所	外気	B1階	1階	1階	2階	2階						
	屋上	作業室　1	作業室　2	会議室	分析室	事務室						

空気清浄度測定結果【1】

平成29年4月20日（木）	日本分析本社ビル

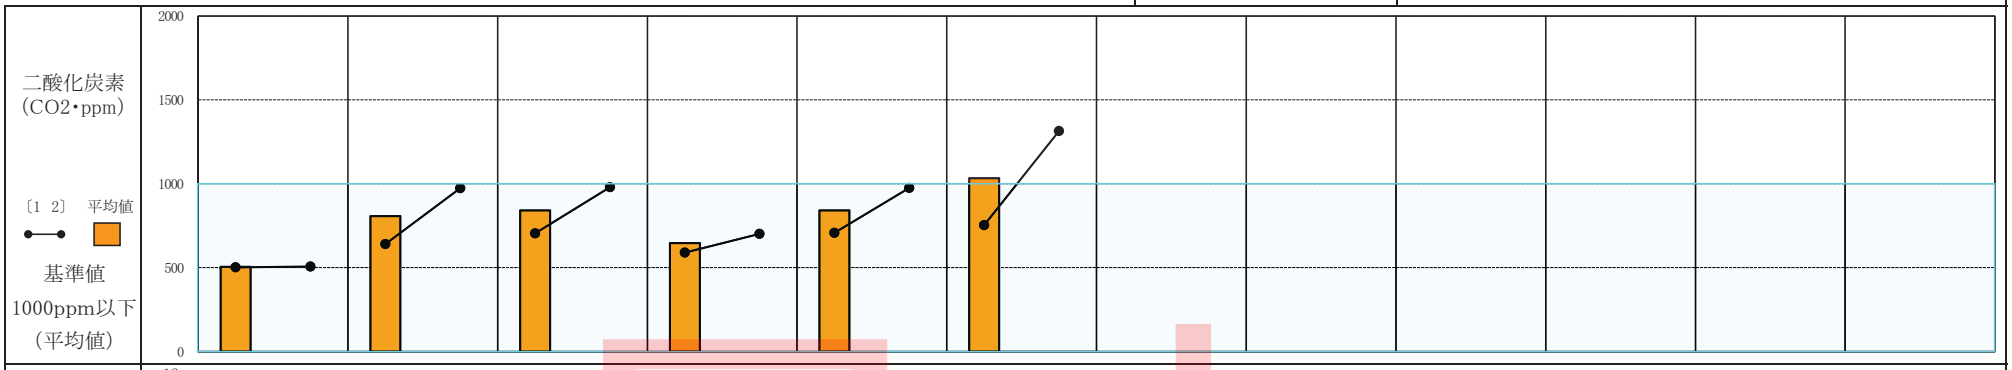

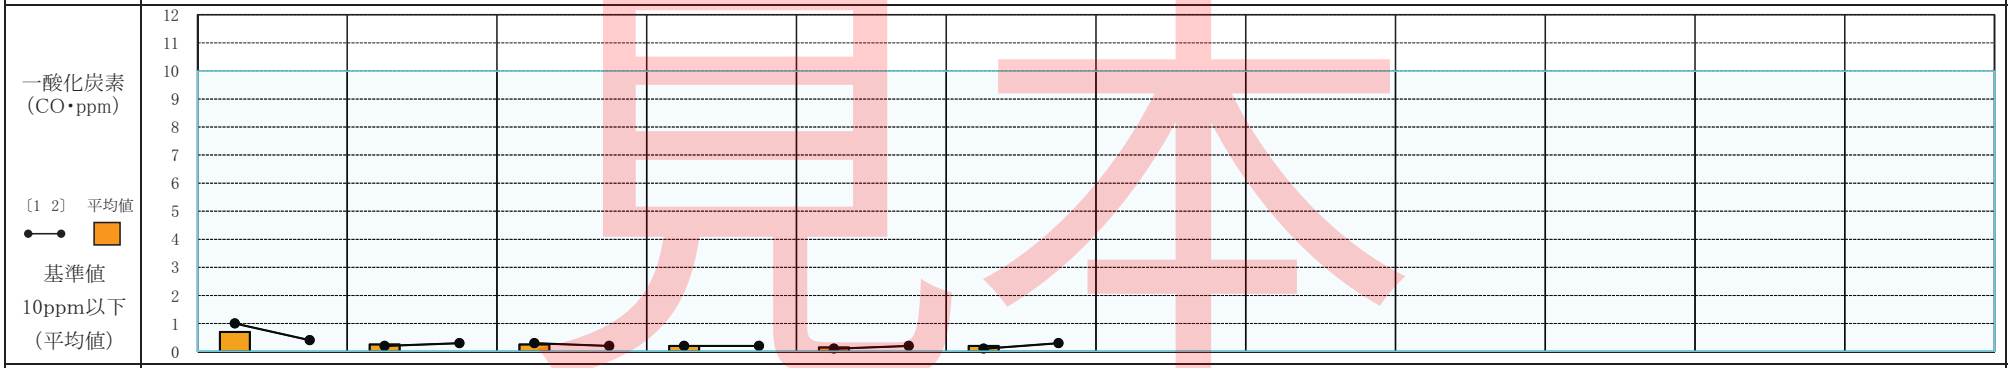

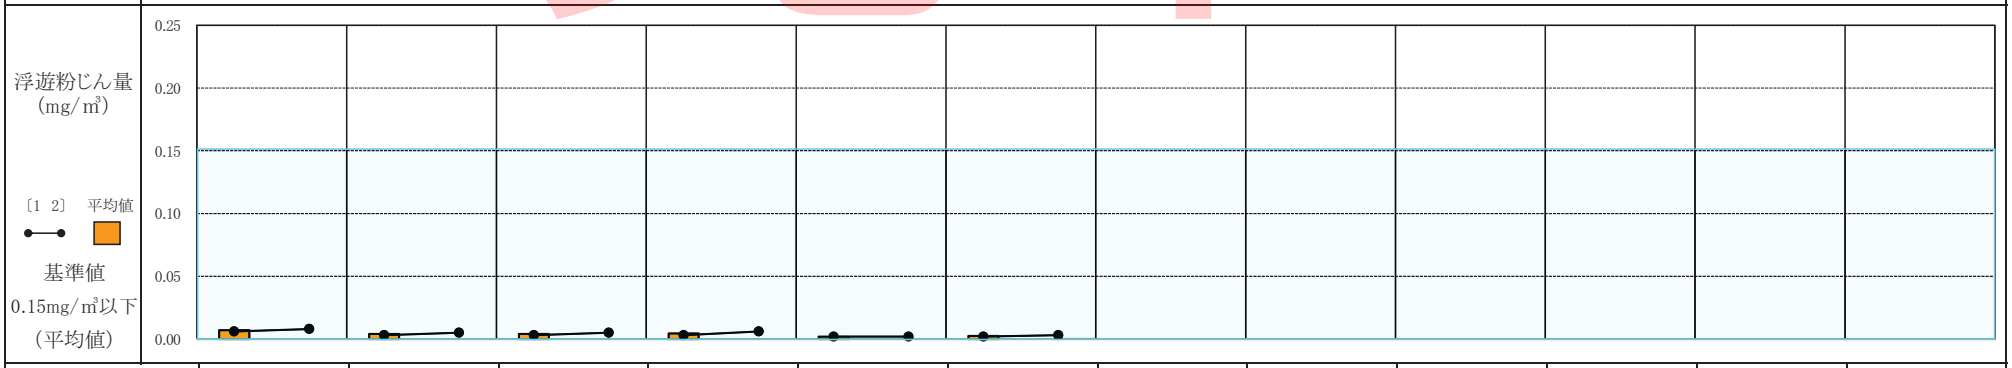

測定場所	外気	B1階	1階	1階	2階	2階						
	屋上	作業室 1	作業室 2	会議室	分析室	事務室						

見本